

MEDIDOR PARA AGUA RESIDENCIAL TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE MODELO MJ -SDC PLUS R=160



EL MEDIDOR RESIDENCIAL MJ-SDC PLUS FABRICADO POR LA EMPRESA NWM ES UNO DEL TIPO VELOCIDAD, DONDE LA TURBINA ESTÁ EN CONTACTO CON EL AGUA, TRANSMITIENDO MAGNÉTICAMENTE LA INFORMACIÓN HACIA EL REGISTRO, EL CUAL ES DEL TIPO EXTRA SECO. LOS TAMAÑOS DISPONIBLES SON LOS COMÚNMENTE USADOS EN MEDICIONES RESIDENCIALES, ES DECIR: DN15 (1/2") Y DN20 (3/4").

CARACTERÍSTICAS:

- TODOS LOS MATERIALES DE LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL AGUA HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADOS, POR LO QUE CUENTAN CON UNA AMPLIA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- LOS MEDIDORES MJ-SDC PLUS SON MEDIDORES PARA AGUA FRÍA (T30, T50).
- INDICADOR DE REGISTRO DE 5 RODILLOS (99,999 M3) Y HASTA 4 PUNTEROS CIRCULARES PARA LECTURA DE SUBMÚLTIPLOS.
- LA TURBINA ES LA ÚNICA PARTE MÓVIL EN CONTACTO CON EL AGUA, LO CUAL PERMITE LA MÁS FIABLE LECTURA.
- POSEE UN ANILLO ANTIMAGNÉTICO QUE GARANTIZA LA INVOLABILIDAD MAGNÉTICA QUE AFECTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR.
- CUENTA CON EXTRAORDINARIOS ALCANCES DE MEDICIÓN (R) IGUALES O MENORES A 200 PARA EL CASO DE INSTALACIONES HORIZONTALES, SEGÚN APROBACIÓN DE MODELO Y HOMOLOGACIÓN DE INACAL.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES:


MEDIDORES BAJO LA NORMA: 14154:2005 + A1 + A2, OIML R49: 2006 (E), ISO 4064:2005 (E), NMP 005-2011

Av. Del Ejercito N° 1070 Magdalena del Mar
Telefax 264-0245 / 719-9722 Anexo 102 / 98331689 RPM #975560179
ventas@corporacionvansa.com / gerencia@corporacionvansa.com
www.corporacionvansa.com

DISEÑO DE LA CARATULA DEL MEDIDOR



DIMENSIONES DEL MEDIDOR

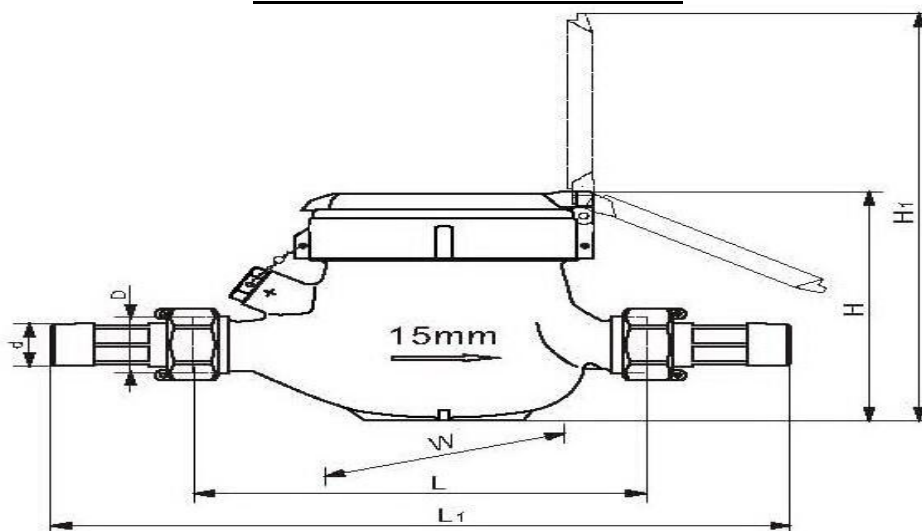

INSTALACION HORIZONTAL

Diámetro en milímetros	Dn 15	Dn 20
L	165	190
L1	259	294
D	G3/4B	G1B
d	R1/2"	R3/4"
H	107.5	107.5
H1	191	191
W	94	94

MARGENES DE ERROR

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES:

MEDIDORES BAJO LA NORMA: 14154:2005 + A1 + A2, OIML R49: 2006 (E), ISO 4064:2005 (E).

MEDIDA	DN	DN15	DN20
R	Q3/Q1	R=160	R=160
Q4	m ³ /h	3,125	5,000
Q3	m ³ /h	2,500	4,000
Q2	l/h	25	40
Q1	l/h	15,625	25

LECTURA MAXIMA	M3	99999.9999
LECTURA MINIMA	LITROS	0.02
PERDIDA DE PRESION	ΔP	<63
PRESION MAXIMA	MAP	16
TEMPERATURA MAXIMA	30°C A 40°C	

MAXIMO ERROR PERMISIBLE: DESDE Q1 INCLUSIVO HASTA PERO EXCLUYENDO Q2 ES DE $\pm 5\%$; DE Q2 INCLUSIVE HASTA E INCLUYENDO Q4 ES DE $\pm 2\%$;

CURVA DE ERROR

